

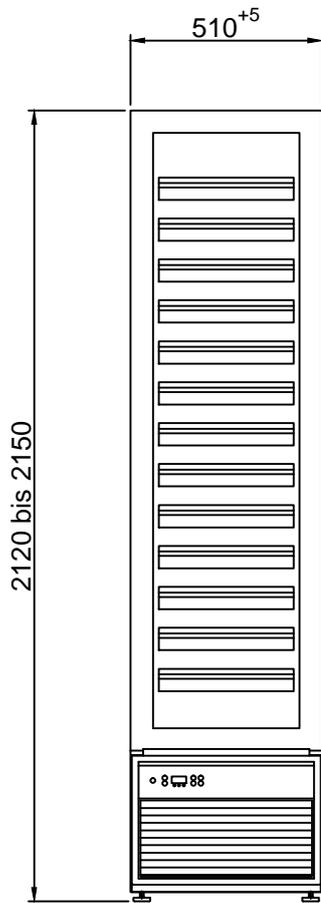


MED-600

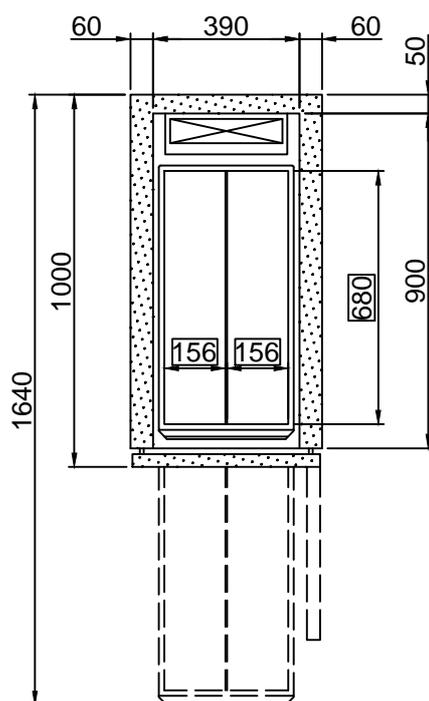

Ansicht ohne Türe gezeichnet

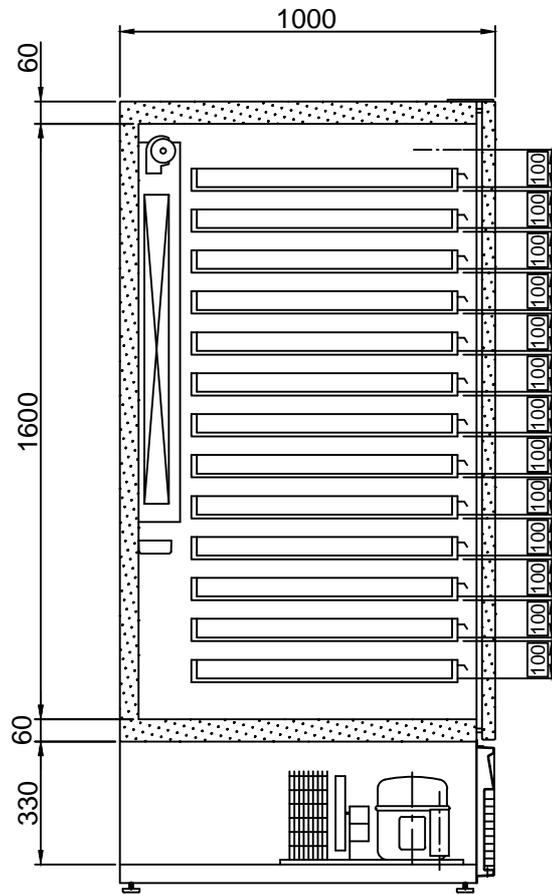

Bei Einbau beachten:

Zu- und Abluft erfolgt über frontseitiges Lüftungsgitter, daher dieses nicht durch Gegenstände zustellen oder Verblenden, damit die Belüftung der Kältemaschine gewährleistet ist.

Die mit  umrandeten Maße geben die nutzbare Breite / Tiefe / Höhe an.